



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19538

报告编号: LH260209060101



量恒检测公众号 扫一扫 验真伪



检 测 报 告

样 品 名 称: honma《防水装饰质感涂料》

委 托 单 位: 红马添彩涂料科技(上海)有限公司

检 测 类 别: 委托检测

广州量恒检测技术服务有限公司

检验检测专用章

地 址: 广东省广州市南沙区小鸟兴业街2号1栋602室
网 址: <http://www.gzlh-test.com>
电 话: 020-84901020

科学求实 准确公正 周密有序 优质高效

检测报告

报告编号: LH260209060101

委托单位	红马添彩涂料科技（上海）有限公司		
委托单位地址	上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层		
样品名称	honma 《防水装饰质感涂料》		
生产单位	/		
型号	/	生产日期	/
商标	honma	批号	/
样品数量	1 组	样品状态	无异常
备注	/		
以上样品及信息由委托方提供并负责其真实性。			
样品编号	LH2602090601	委托单编号	LH26020906
检测环境	(23±2)℃，（50±5）%RH	样品描述及说明	无异常
接收日期	2026-02-09	检测周期	2026-02-09—2026-06-16
检测依据	请参见下一页。		
判定依据	请参见下一页。		
检测结论	请参见下一页。		
备注	指标值来源于委托方。		

编制:

梁俊华

审核:

李健

批准:



广州量恒检测技术服务有限公司

签发日期: 2026-06-23

地址: 广东省广州市南沙区小鸟兴业街 2 号 1 栋 602 室

网址: <http://www.gzlhtest.com>

电话: 020-84901020

第 2 页 共 4 页


检测报告

报告编号: LH260209060101

检测结果

序号	检测项目	检测依据	指标值	检测结果	单项判定
1	氙灯老化 (3000h)	GB/T 1865-2009	涂层外观无气泡、无开裂、无变色	涂层外观无气泡、无开裂、无变色	符合

备注: 氙灯老化条件: 辐照度 (340nm): $(0.51 \pm 0.02) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$; 相对湿度 $(50 \pm 10) \%$, 黑标温度 $(65 \pm 3) ^\circ\text{C}$, 试验箱温度 $(38 \pm 3) ^\circ\text{C}$, 暴露周期: 18min 喷淋/102min 干燥。

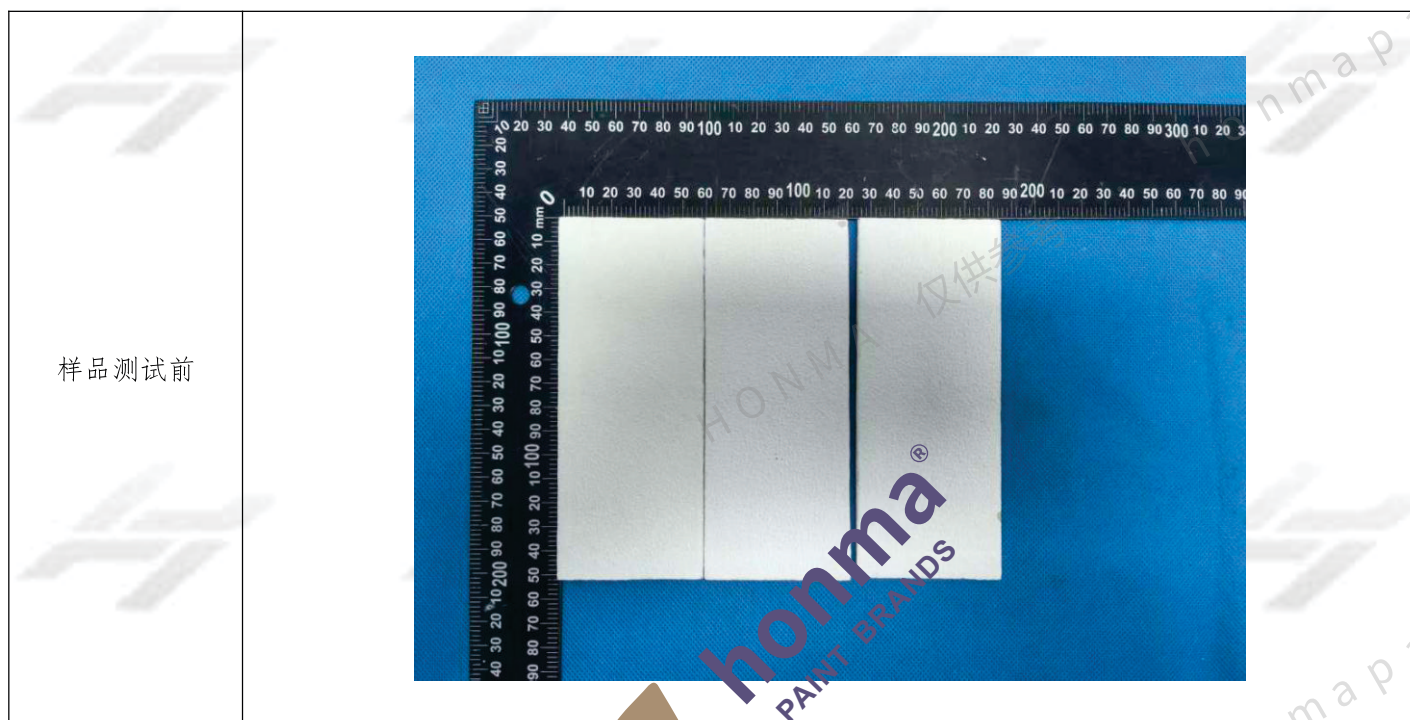

本页结束

声 明

- 1、报告无广州量恒检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章则视为无效。
- 2、复制报告未重新加盖广州量恒检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章无效，部分复印无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、本报告仅对来样负责，不负责样品的真实性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。
- 7、无 CMA 标识报告中的数据和结论，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用，仅用于科研、教学、内部质量控制等。中英文报告内容以中文为准。
- 8、报告真伪查询方式如下：
 - （1）扫码查报告：扫描二维码，查询报告信息。
 - （2）官网查询：网上搜索【广州量恒检测技术有限公司】官方网站“<http://www.gzlhtest.com>”；客户中心—报告查询—输入报告编码和委托单位全称即可。对于已申请公开的报告，可在报告下载中，下载相应的报告。
 - （3）电话查询：致电 020-84901020；如扫码和官网上未能查询到报告信息或信息有异议，可通过电话查询核实，以电话查询为准。

备注： /。

报告结束

单位简介

广州量恒检测技术有限公司坐落于粤港澳大湾区核心-广州南沙高新区，秉承“科学求实，准确公正，周密有序，优质高效”的理念，为企业提供检测和科研服务，助力于企业的转型升级，做强做大。

公司开展涂料、塑料、橡胶、胶黏剂等高分子产品的物理性能、有害物质、可靠性、成分分析等第三方检测业务。

公司为客户提供检测服务的同时，还可以合作进行配方研发、产品成分分析等服务。为企业的品质把控、科研升级，提供强有力的支持。